

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: ul. U Koupaliště č.p. 628 a 630

PSČ, místo: 793 76 Zlaté Hory okr. Jeseník

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1 361,4 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,61 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 799,0 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

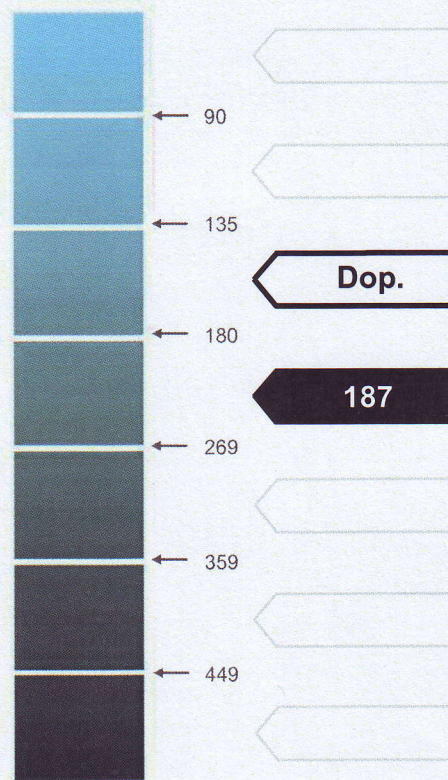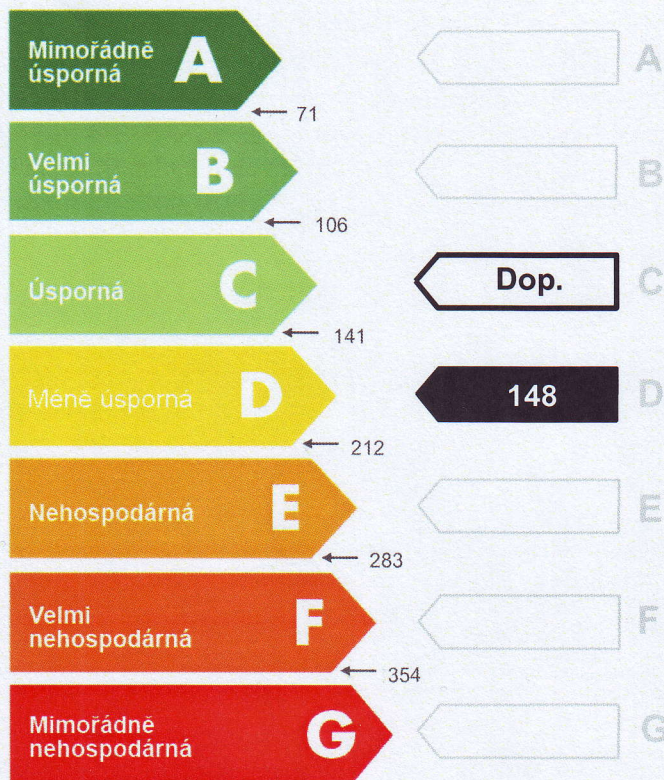

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

118,516


149,788

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné: vnitřní konstrukce	☒	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 10,2
 Zemní plyn: 108,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C							
D	Dop.	Dop.				35 / Dop.	12 / Dop.
E	0,53	101					
F							
G							
Mimořádně ne hospodárna							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		80,53				28,20	9,77

Zpracovatel: Ing. Michal Havlíček
Kontakt: ul. Záhumení č.p. 68
 747 64 Čavisov okr. Ostrava

Osvědčení č.: 0764
Vyhotoveno dne: 30.11.2016
Podpis: